

Musterbetrieb Metallbau GmbH

PRÜFBERICHT

Quartalsbericht Prüfungen


Dokument-Nr.	PB-2026-0042
Prüfzeitraum	01.04.2026 – 30.06.2026
Geltungsbereich	Alle Anlagen
Standort	Industriestraße 12, 4020 Linz
Erstellt am	29.06.2026

Beispielbericht – zeigt Umfang und Aufbau eines Ordinoo-Prüfberichts.

Inhalt

- 1. Zusammenfassung
- 2. Prüfstatus je Anlage
- 3. Prüfhistorie
- 4. Messwerte
- 5. Mängelliste


1. Zusammenfassung

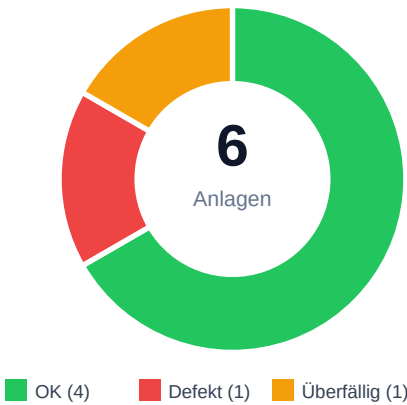

6
Anlagen
5
Prüfungen
4
Messungen
1
Offene Mängel


- 1 von 6 Anlagen weisen Defekte auf (16.7%).
- 1 Anlage ist überfällig.

2. Prüfstatus je Anlage

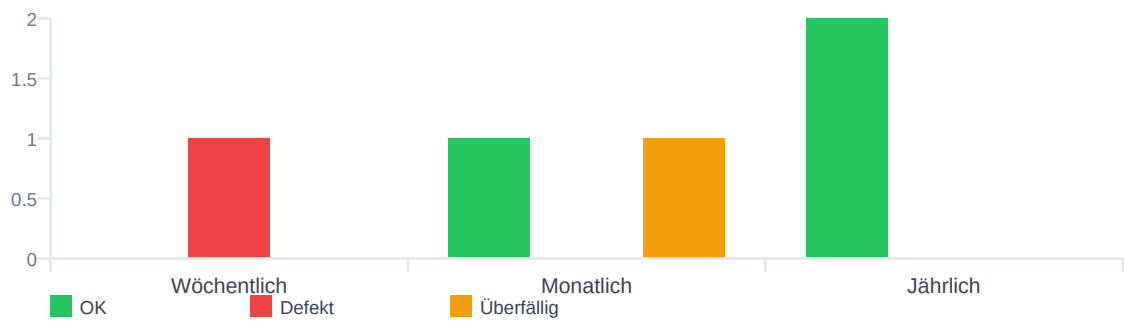

Anlage	Inventar-Nr.	Standort	Intervall	Status	Nächste Prüfung
Hallenkran 5t	KR-001	Halle 1 – Schweißerei	Jährlich	✓ In Ordnung	12.03.2027
Gabelstapler E25	FZ-014	Lager / Versand	Jährlich	✓ In Ordnung	05.05.2027
Abluftanlage Lackiererei	AB-003	Halle 2 – Lackierung	Monatlich	✓ In Ordnung	01.07.2026
Druckluftkessel 500 L	DK-002	Technikraum	Monatlich	✓ In Ordnung	01.07.2026
Kühlschmierstoff WZM 4	KS-009	Halle 1 – Zerspanung	Wöchentlich	✗ Mangel	06.07.2026
Sicherheitsdusche	SD-001	Halle 2 – Lackierung	Monatlich	■ Überfällig	10.06.2026

3. Prüfhistorie

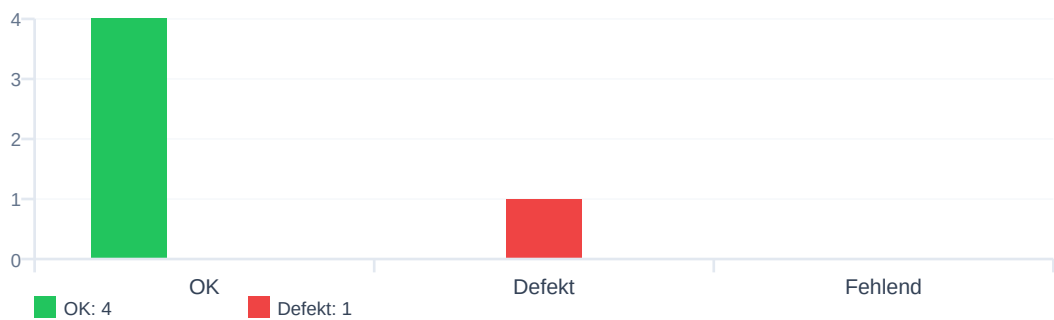

→ 5 Prüfungen durchgeführt, davon 4 bestanden (80.0%).
→ 2 verschiedene Prüfer im Zeitraum aktiv.

Datum	Anlage	Prüfanlass	Ergebnis	Prüfer	Bemerkung
-------	--------	------------	----------	--------	-----------

12.03.2026	Hallenkran 5t	Wiederkehrend	✓ In Ordnung	M. Berger	Jährliche Prüfung bestanden
05.05.2026	Gabelstapler E25	Wiederkehrend	✓ In Ordnung	M. Berger	Bremsen und Hydraulik geprüft
02.06.2026	Abluftanlage Lackiererei	Wiederkehrend	✓ In Ordnung	S. Wagner	Filter gewechselt, Funktion geprüft
01.06.2026	Druckluftkessel 500 L	Wiederkehrend	✓ In Ordnung	S. Wagner	Sichtprüfung, Druck im Sollbereich
08.06.2026	Kühlschmierstoff WZM 4	Wiederkehrend	✗ Mangel	S. Wagner	Konzentration zu niedrig – nachgesetzt

4. Messwerte



- Insgesamt 4 Messungen im Zeitraum erfasst.
- 1 Messung außerhalb des Sollbereichs (25.0%).
- Höchster Messwert: 8.1 bar (Druckluftkessel 500 L, 26..2.01.0).

Anlage	Datum	Wert	Einheit	Sollbereich	Status
Druckluftkessel 500 L	04.05.2026	7.8	bar	6–10	✓ In Ordnung
Druckluftkessel 500 L	01.06.2026	8.1	bar	6–10	✓ In Ordnung
Kühlschmierstoff WZM 4	01.06.2026	7.5	%	8–12	✓ In Ordnung
Kühlschmierstoff WZM 4	08.06.2026	6.2	%	8–12	✗ Mangel

5. Mängelliste

Im Berichtszeitraum dokumentierte Mängel und Auffälligkeiten.

Datum	Anlage	Inventar-Nr.	Status	Bemerkung
08.06.2026	Kühlschmierstoff WZM 4	KS-009	x Mangel	Konzentration 6,2 % unter Sollbereich (8–12 %). Emulsion nachgesetzt, Nachkontrolle terminiert.

Bestätigung

Geprüft durch: M. Berger, S. Wagner

Ort, Datum

Unterschrift / Stempel

Dokumentation der durchgeführten Prüfungen. Keine Bewertung der Vorschriftenkonformität.